

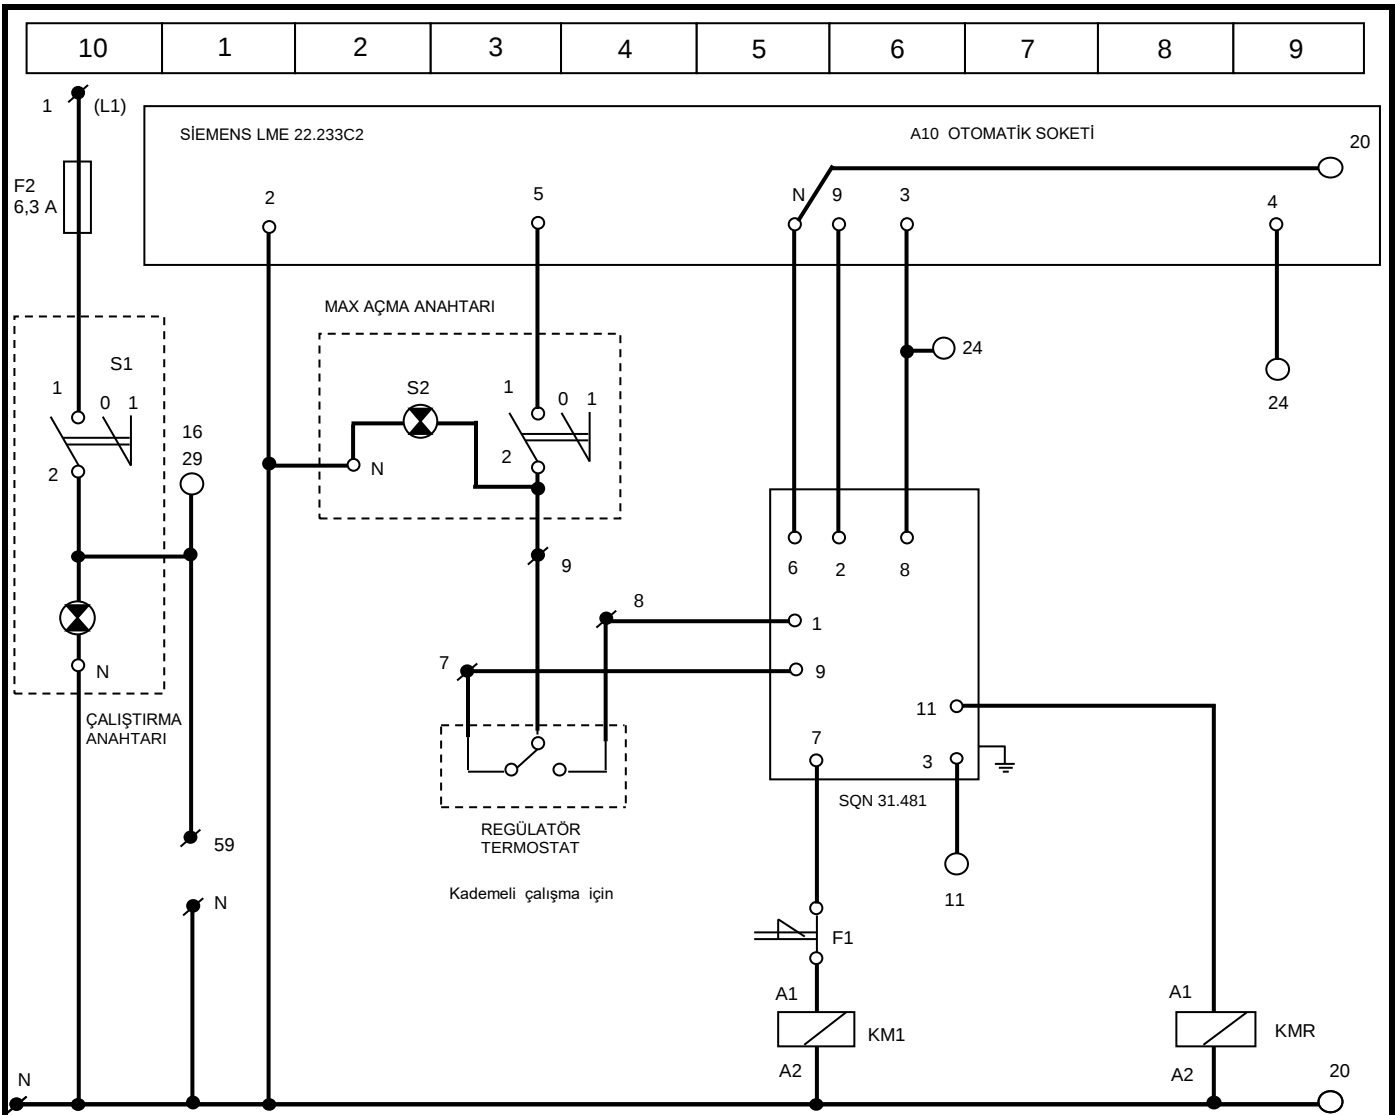


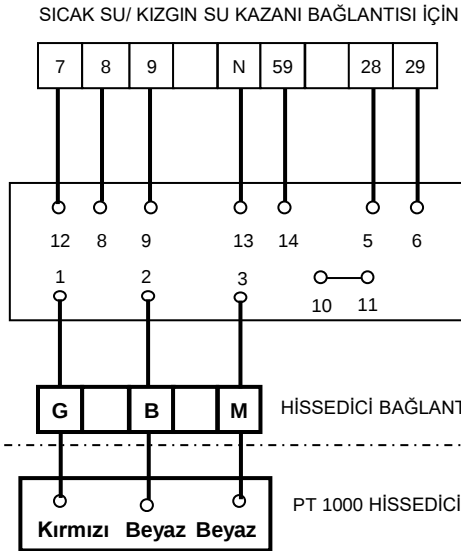

ORANSAL ÇALIŞMA İÇİN OPSİYON KONTROL CİHAZI (EMKO) BAĞLANTI ŞEMASI

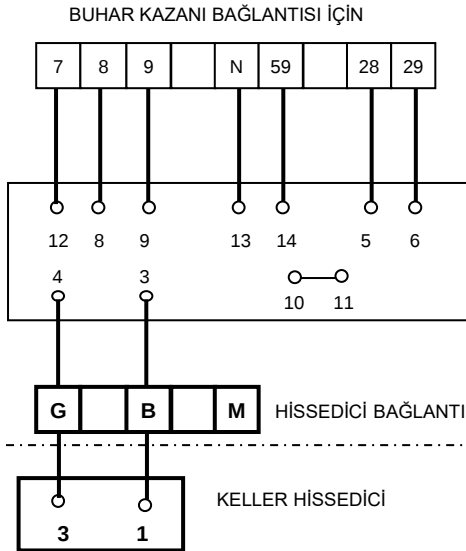

* AÇIKLAMALAR

- Regülatör termostat kademeli çalışma içindir.
- Oransal çalışmada REGÜLATÖR TERMOSTAT kullanılmaz 7,8,9 ve N,59 nolu klemenslere MXL35 bağlanır.
- MXL35 Lı brülörlerde 28 ile 29 arasındaki köprü çıkarılır
- MXL35 üzerindeki 5 da 28 ye yine MXL35 üzerindeki 6 D 29 e bağlantı yapılır.(MXL35,Lı brülörlerde bu bağlantılar yapılmış olarak teslim edilir.)
- MXL35,Lı BRÜLÖRLERDE MÜŞTERİNİN YAPACAĞI HİSSEDİCİ BAĞLANTISI**
- Buhar içinse **Keller hissediciyi** , Sıcak su ve Kızgın su içinse **PT1000 hissediciyi** yukarıdaki gibi G, B veya G,B1,M klemenslerine bağlayınız.

ORANSAL : C45 S ors-C55 S ors-C80 S ors-C80 AGP-C135 AGP ELEKTRİK ŞEMASI
RÖLE : SIEMENS LME22.233C2
S.MOTOR : SIEMENS SQN 31.481

ŞEMA NO : 135 A

TARİH : 01.02.2021
Rev No : 00

SAHİFE NO : 1 / 3


GÖKÇE
Brülör

ORANSAL KONTROL CİHAZI BAĞLANTISI
(BRÜLÖR ÜZERİNDEDİR.)

HİSSEDİCİ BAĞLANTISI
(MÜŞTERİ YAPACAKTIR.)


GÖKÇE
Brülör

30	1	2	3	4	5	6	7	8	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

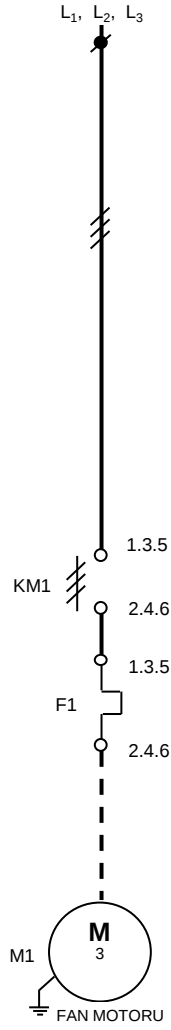

BRÜLÖR	M1 (KW)	F1 A (3 x 380 V)
C 45	0,55	1 - 1,6
C 55	0,75	1,6 - 2,5
C 80	1,1	2,5 - 4
C 135	2,2	4 - 6

MÜŞTERİ BAĞLANTILARI

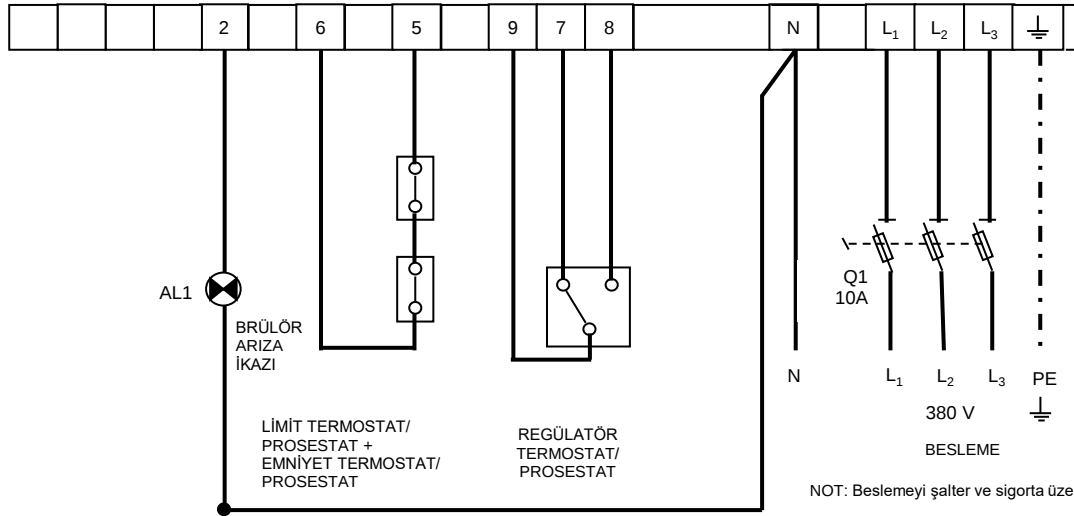

NOT: Beslemeyi şalter ve sigorta üzerinden yapınız.

ORANSAL : C45 S ors-C55 S ors-C80 S ors- C80 AGP-C135 AGP ELEKTRİK ŞEMASI
RÖLE : SIEMENS LME22.233C2
S.MOTOR : SIEMENS SQN 31.481

ŞEMA NO : 135 A

TARİH : 01.02.2021
Rev No : 00

SAHİFE NO : 3 / 3

GÖKÇE
Brülör