

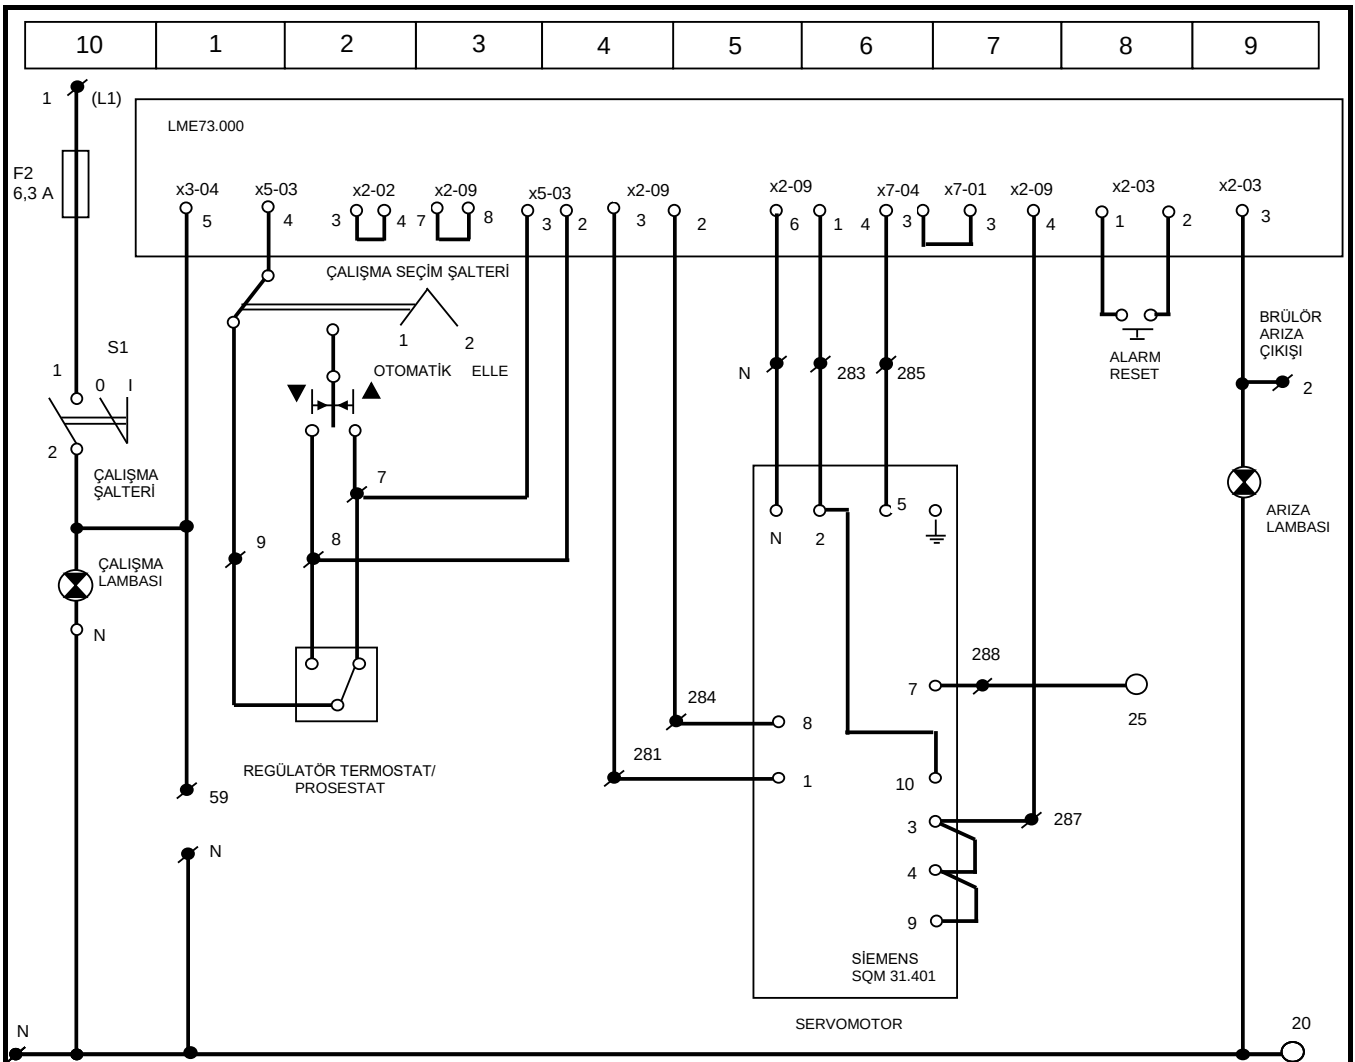
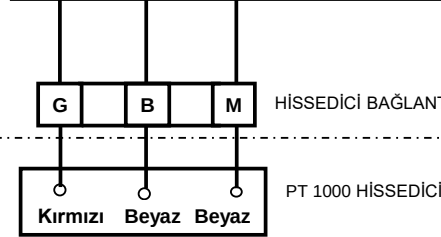
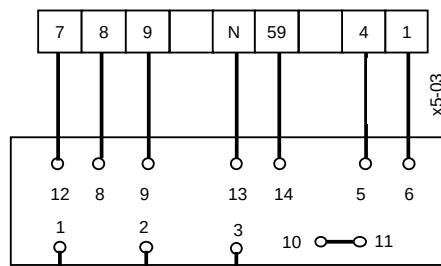

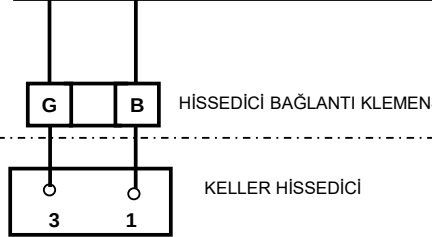


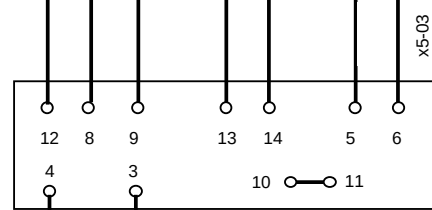

ORANSAL ÇALIŞMA İÇİN OPSİYON KONTROL CİHAZI (MXL 35) BAĞLANTI ŞEMASI



ORANSAL KONTROL CİHAZI BAĞLANTISI
(BRÜLÖR ÜZERİNDEDİR.)

HİSSEDİCİ BAĞLANTISI
(MÜŞTERİ YAPACAKTIR.)

* AÇIKLAMALAR

-REGÜLATÖR TERMOSTAT KADEMELİ ÇALIŞMA İÇİNDİR

-ORANSAL ÇALIŞMADA KULLANILMAZ 7,8,9 VE 50,59 NOLU KLEMENSLERE MXL 35 BAĞLANIR.

MXL 35'LI BRÜLÖRLERDE MÜŞTERİNİN YAPACAĞI HİSSEDİCİ BAĞLANTISI

- Buhar içinse **Keller hissediciyi** , Sıcak su ve Kızgın su içinse **PT1000 hissediciyi** yukarıdaki gibi G, B veya G,B,M klemenslerine bağlayınız.

TG 200-TG 250 AGP ELEKTRİK ŞEMASI


ŞEMA NO :L- 272B

TARİH : 28.04.2016
REV. NO : 0

SAHİFE NO : 1 / 3


GÖKÇE
Brülör

20	1	2	3	4	5	6	7	8	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

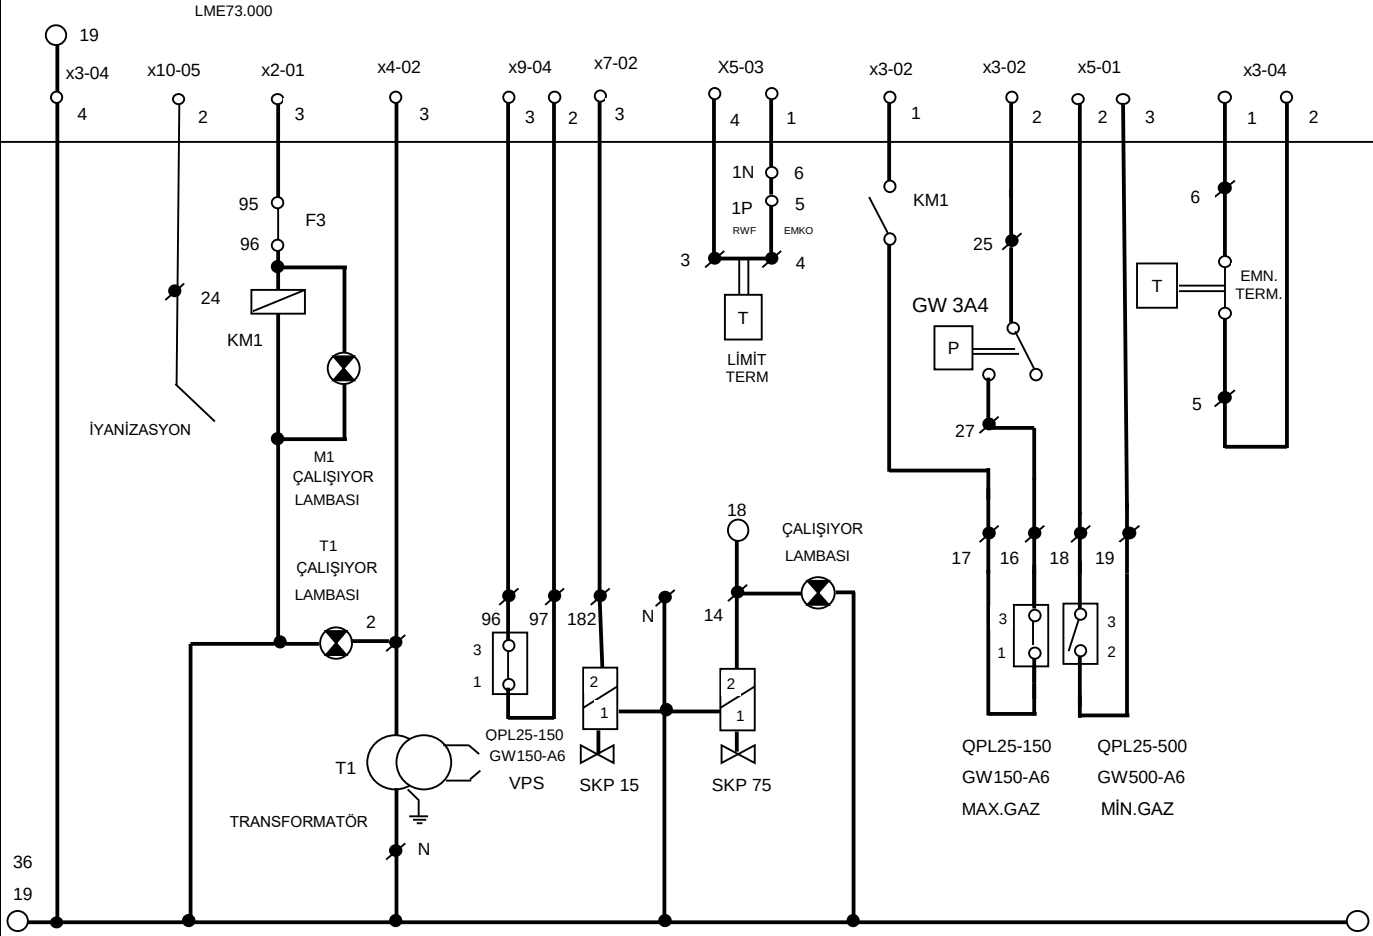


ORANSAL ÇALIŞMA İÇİN OPSİYON KONTROL CİHAZI (RWF 50) BAĞLANTI ŞEMASI

BUHAR KAZANI BAĞLANTISI İÇİN

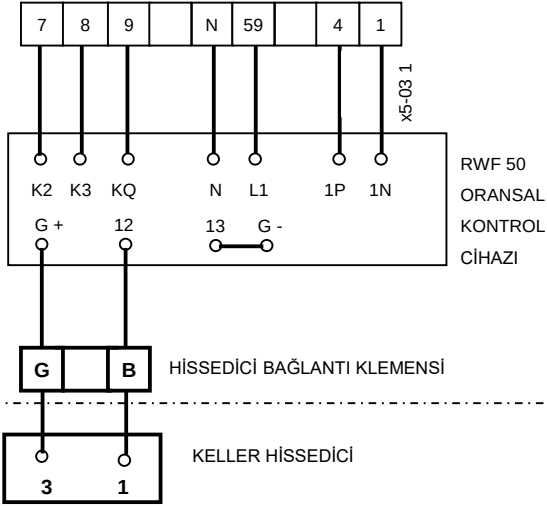

SICAK SU/ KIZGIN SU KAZANI BAĞLANTISI İÇİN

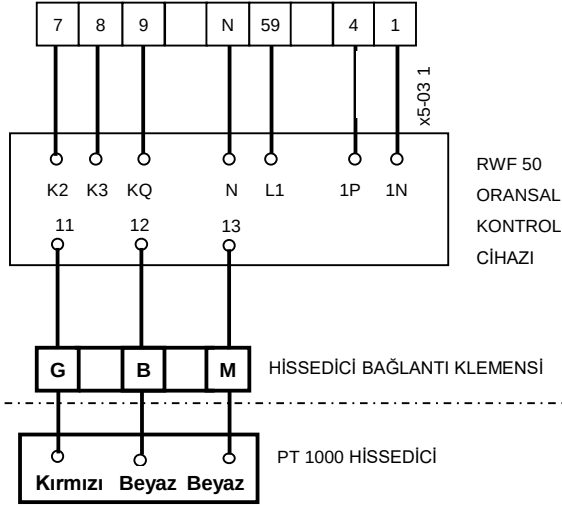

ORANSAL KONTROL CİHAZI BAĞLANTISI (BRÜLÖR ÜZERİNDEDİR.)

HİSSEDİCİ BAĞLANTISI (MÜŞTERİ YAPACAKTIR.)

* AÇIKLAMALAR

- REGÜLATÖR TERMOSTAT KADEMELİ ÇALIŞMA İÇİNDİR
- ORANSAL ÇALIŞMADA KULLANILMAZ 7,8,9 VE 50,59 NOLU KLEMENSLERE RWF 50 BAĞLANIR.

RWF 50'Lİ BRÜLÖRLERDE MÜŞTERİNİN YAPACAĞI HİSSEDİCİ BAĞLANTISI

- Buhar içinse Keller hissediciyi , Sıcak su ve Kızgın su içinse PT1000 hissediciyi yukarıdaki gibi G, B veya G,B,M klemenslerine bağlayınız.

TG 200-TG 250 AGP ELEKTRİK ŞEMASI


ŞEMA NO : L-272B

TARİH : 28.04.2016
REV. NO : 00

SAHİFE NO : 2 / 3


GÖKÇE
Brülör

30	1	2	3	4	5	6	7	8	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

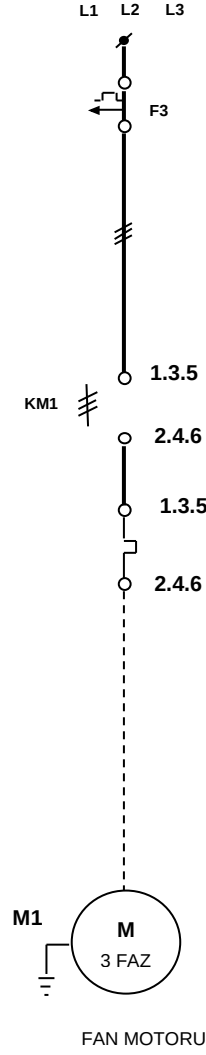

BRÜLÖR	M1 (KW)	F1 A (3x380V)
TG 200	3	5,3-8
TG 250	3	5,3-8

MÜŞTERİ BAĞLANTILARI

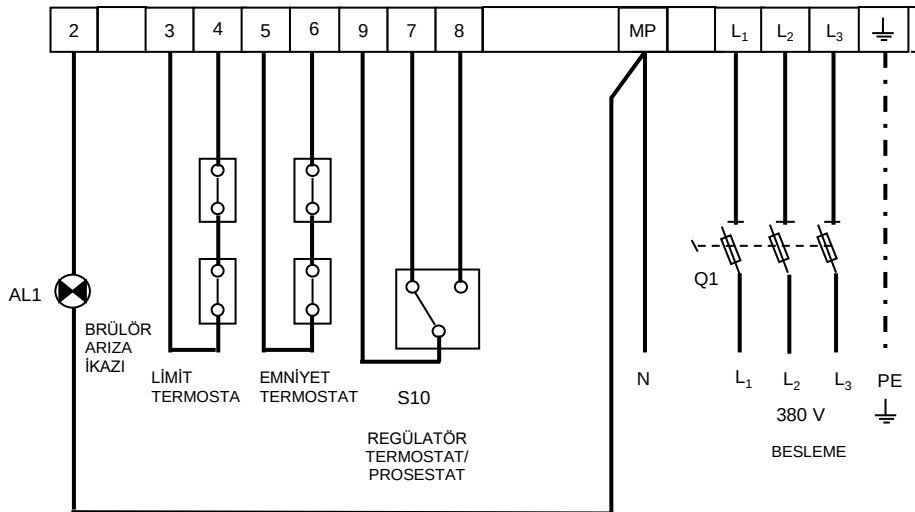

TG 200-TG 250 AGP ELEKTRİK ŞEMASI

ŞEMA NO : L-272B

TARİH : 28.04.2016
REV. NO : 00

SAHİFE NO : 3 / 3

GÖKÇE
Brülör