

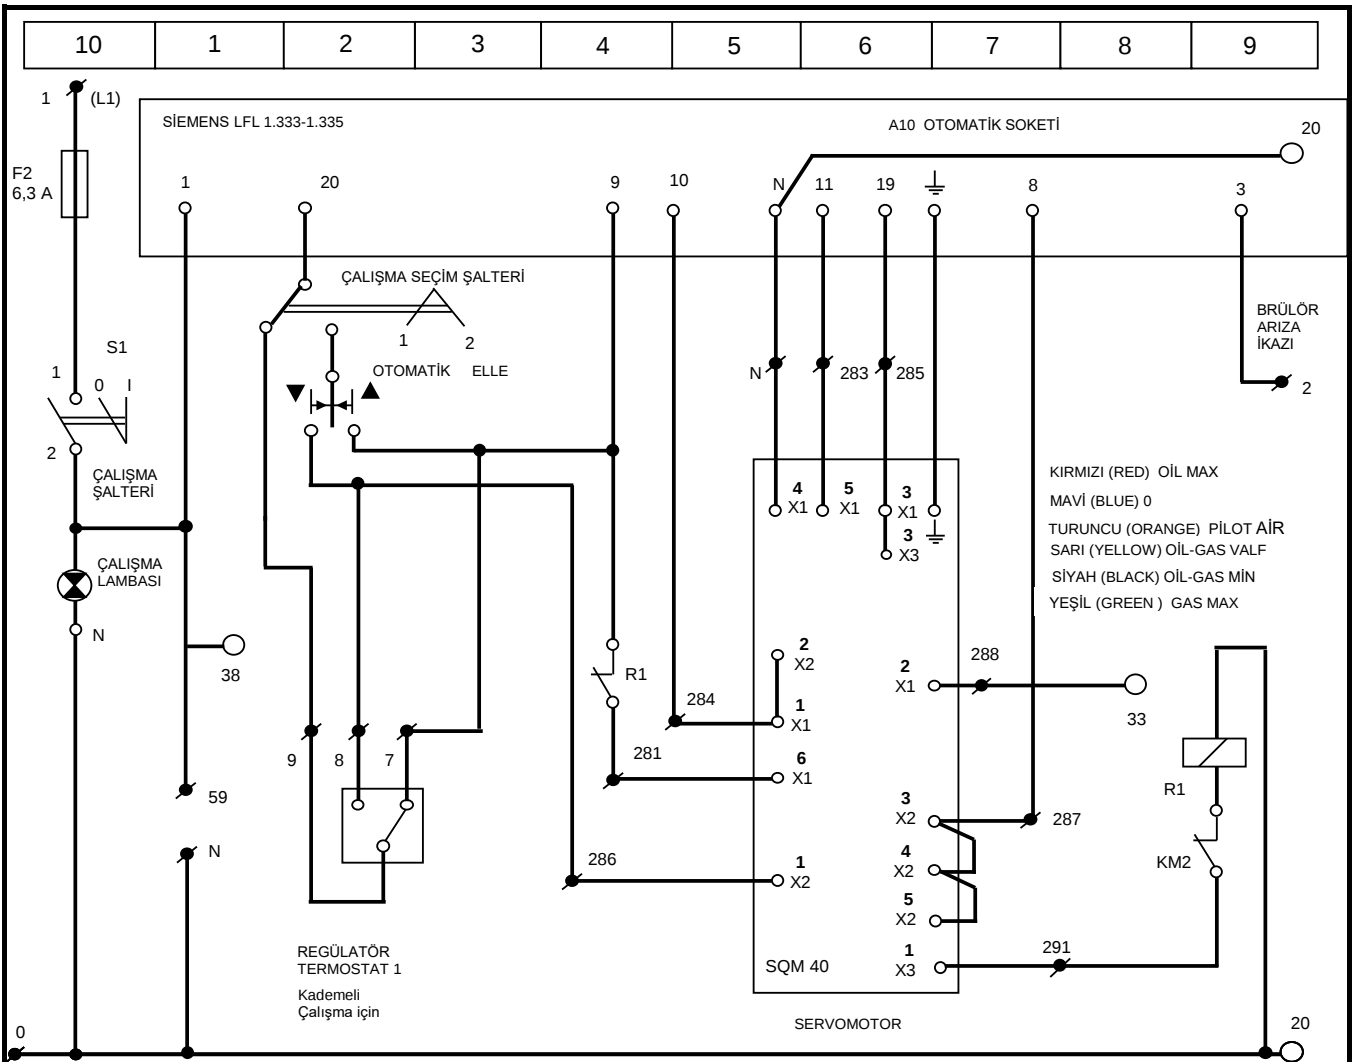


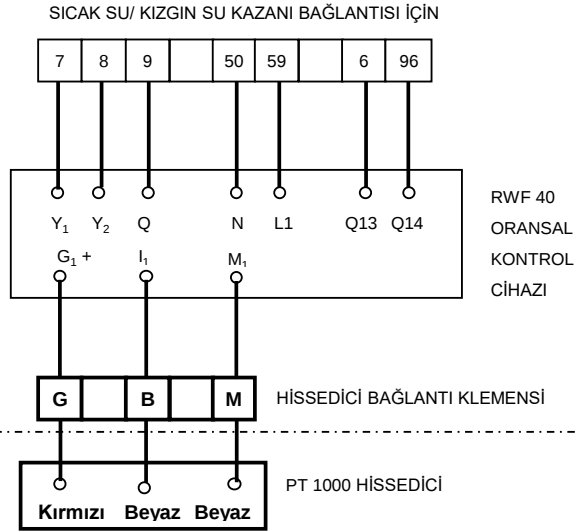

ORANSAL ÇALIŞMA İÇİN OPSİYON KONTROL CİHAZI (RWF 40) BAĞLANTI ŞEMASI

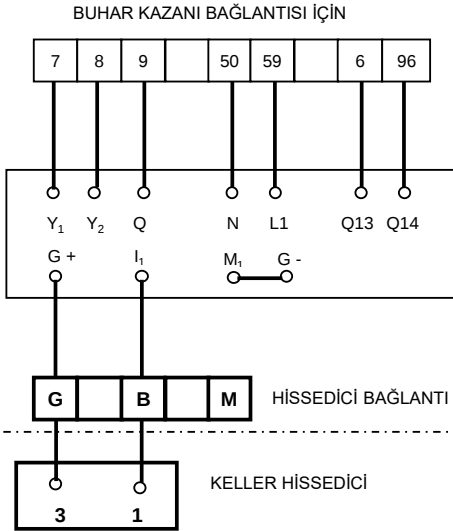

ORANSAL KONTROL CİHAZI BAĞLANTISI
(BRÜLÖR ÜZERİNDEDİR.)

HİSSEDİCİ BAĞLANTISI
(MÜŞTERİ YAPACAKTIR.)

* AÇIKLAMALAR

- Regülatör termostat kademeli çalışma içindir.
- Oransal çalışmada REGÜLATÖR TERMOSTAT kullanılmaz 7,8,9 ve 50,59 nolu klemenslere RWF 40 bağlanır.
- RWF 40 lı brülörlerde 6 ile 96 arasındaki köprü çıkarılır
- RWF 40 üzerindeki Q13 ten 6 ya yine RWF 40 üzerindeki Q 14 ten 96 e bağlantı yapılır.(RWF 40'lı brülörlerde bu bağlantılar yapılmış olarak teslim edilir.)

RWF 40'LI BRÜLÖRLERDE MÜŞTERİNİN YAPACAĞI HİSSEDİCİ BAĞLANTISI

- Buhar içinse **Keller hissediciyi** , Sıcak su ve Kızgın su içinse **PT1000 hissediciyi** yukarıdaki gibi G, B veya G,B,M klemenslerine bağlayınız.

TGL 400-500-CCL 500-801-802 AGP BRÜLÖR ELEKTRİK ŞEMASI

ŞEMA NO : 505


TARİH : 06.12.2022
REV. NO : 00

SAHİFE NO :1/4


GÖKÇE

Brülör

20	1	2	3	4	5	6	7	8	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

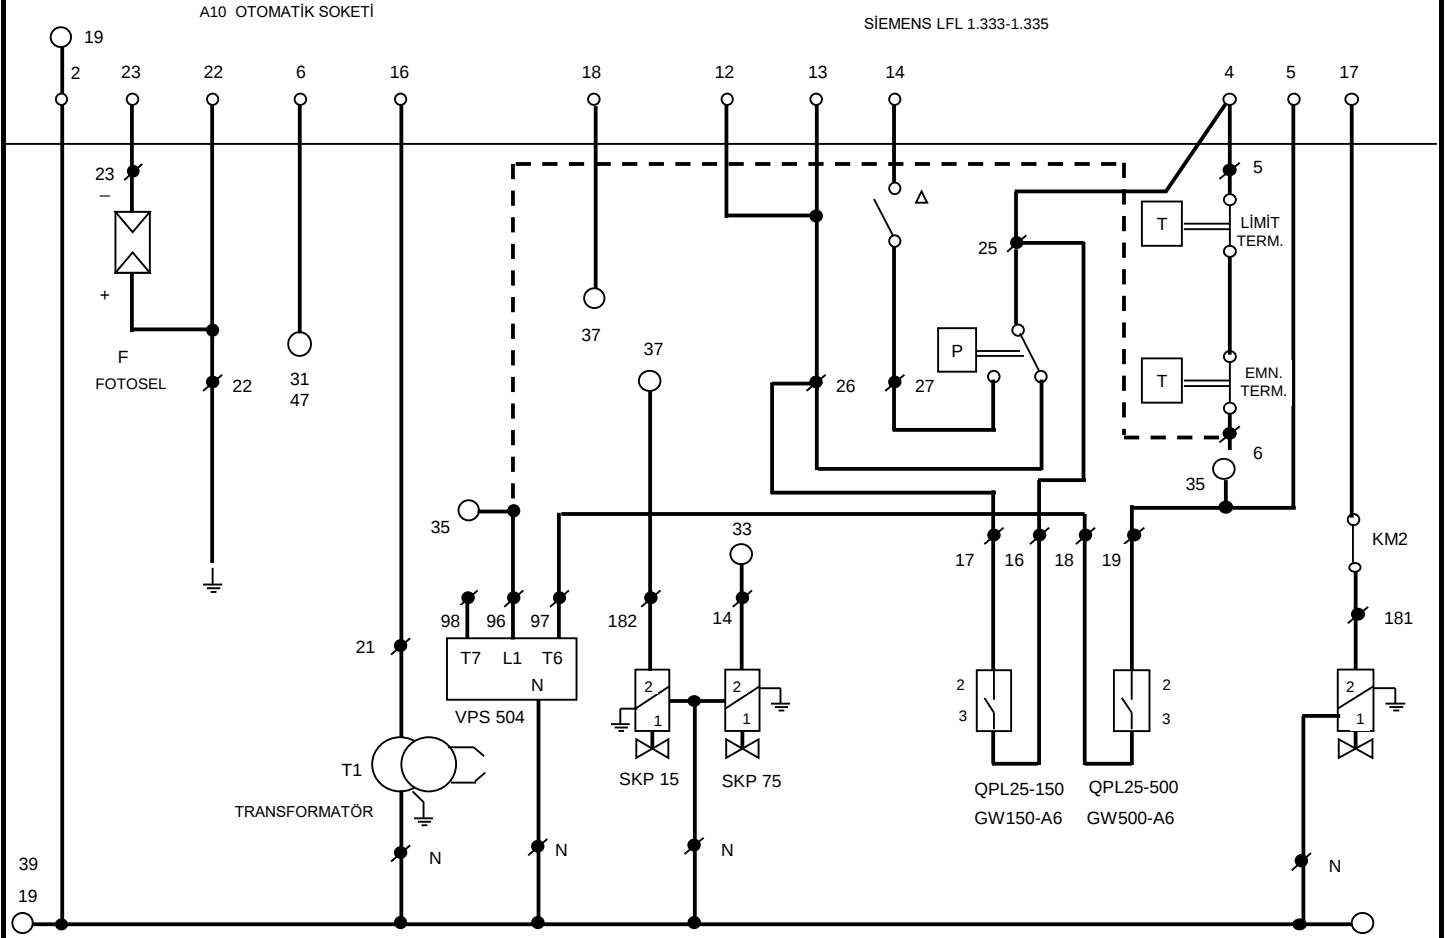

ORANSAL ÇALIŞMA İÇİN OPSİYON KONTROL CİHAZI (RWF 50) BAĞLANTI ŞEMASI

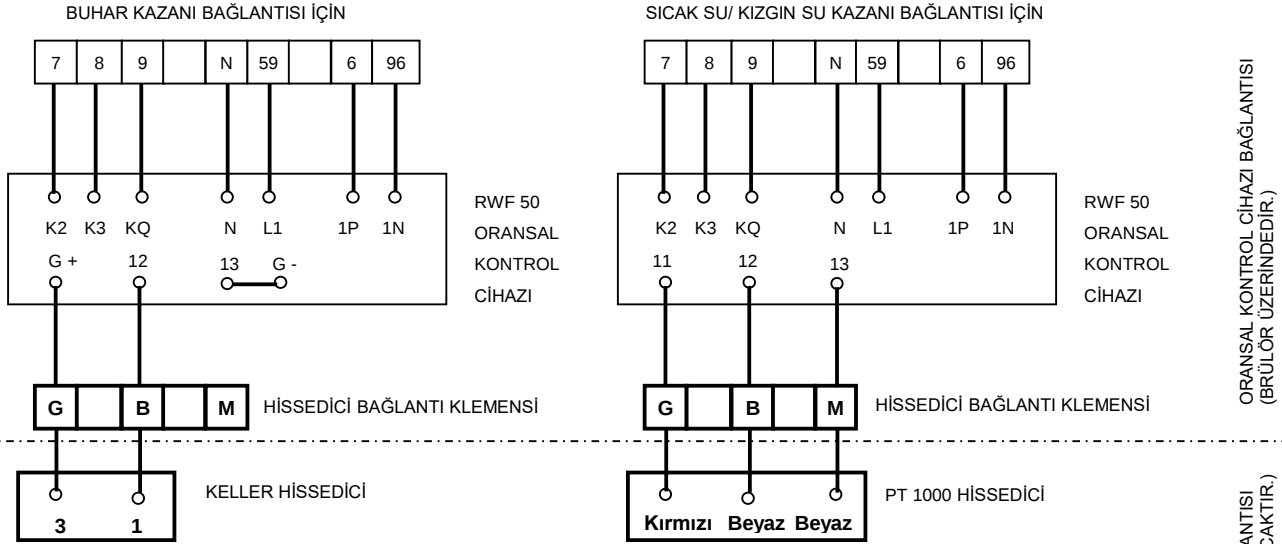

* AÇIKLAMALAR

- Regülatör termostat kademeli çalışma içindir.
- Oransal çalışmada REGÜLATÖR TERMOSTAT kullanılmaz 7,8,9 ve 50,59 nolu klemenslere RWF 50 bağlanır.
- RWF 50 li brülörlerde 6 ile 96 arasındaki köprü çıkarılır
- RWF 50 üzerindeki 1P ten 6 ya yine RWF 50 üzerindeki 1N de 96 e bağlantı yapılır.(RWF 50'li brülörlerde bu bağlantılar yapılmış olarak teslim edilir.)

RWF 50'LI BRÜLÖRLERDE MÜŞTERİNİN YAPACAĞI HİSSEDİCİ BAĞLANTISI

- Buhar içinse Keller hissediciyi, Sıcak su ve Kızgın su içinse PT1000 hissediciyi yukarıdaki gibi G, B veya G,B,M klemenslerine bağlayınız.

TGL 400-500 -CCL 500-CCL 801-CCL802 AGP BRÜLÖR ELEKTRİK ŞEMASI


ŞEMA NO: 505

TARİH: 06.12.2022
REV NO: 00

SAHİFE NO :2/4

GÖKÇE
Brülör

30	1	2	3	4	5	6	7	8	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

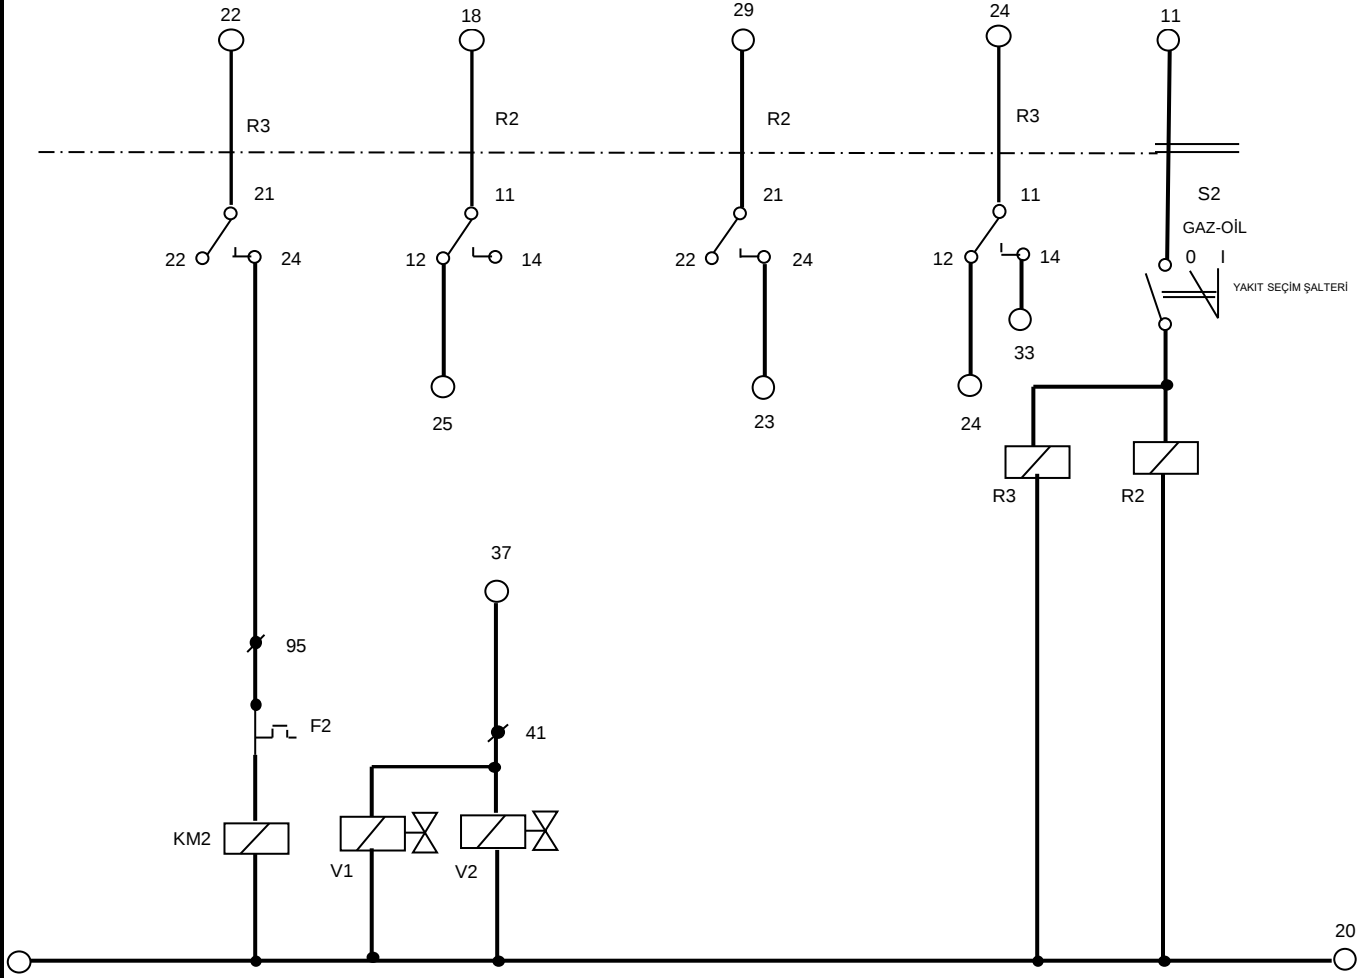


TGL 400-500-CCL 500-CCL 801-CCL 802 AGP BRÜLÖR ELEKTRİK ŞEMASI

ŞEMA NO: 505


TARİH: 06.12.2022
REV NO: 00

SAHİFE NO : 3 / 4

GÖKÇE
Brülör

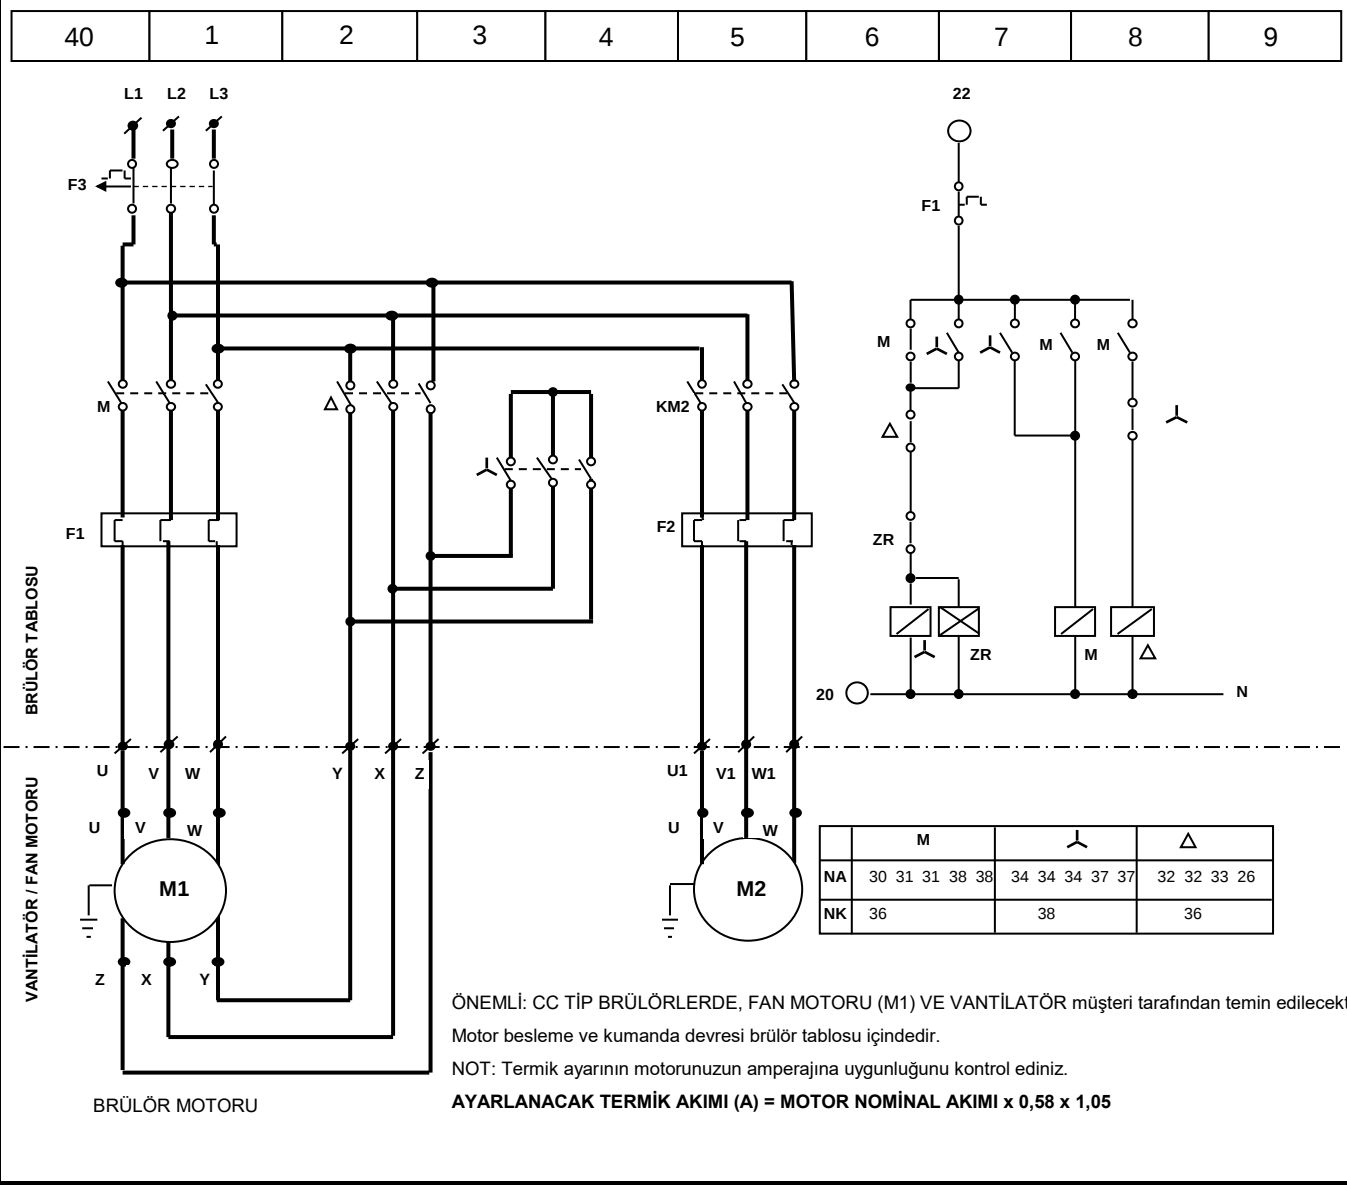

MÜŞTERİ BAĞLANTILARI NOT: RWF 40 VARSA, HİSSEDİCİ BAĞLANTILARINI SAHİFE 1/3TEKİ ŞEMAYA GÖRE

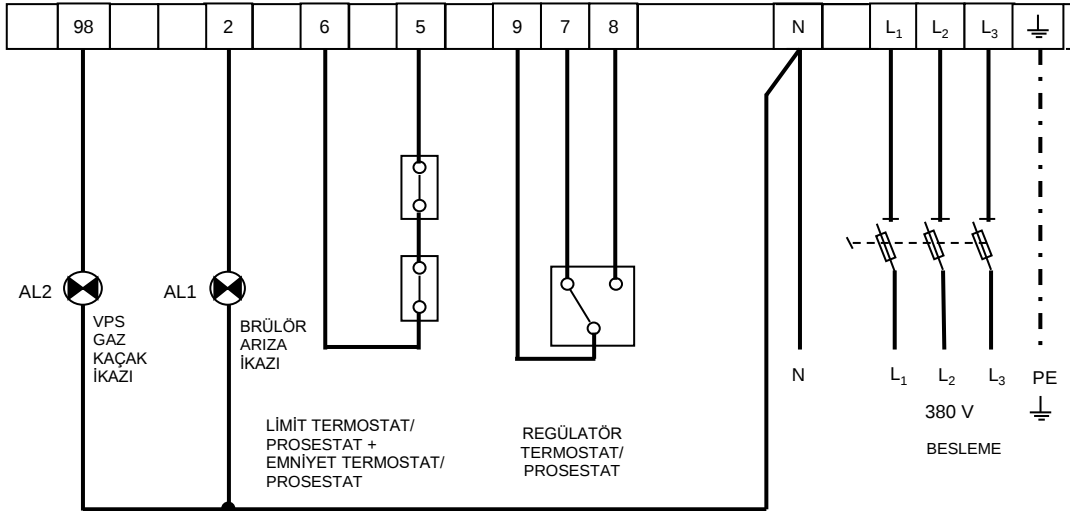

TGL 400-500-CCL 500-CCL 801-CCL 802 AGP AGP BRÜLÖR ELEKTRİK ŞEMASI

ŞEMA NO: 505

TARİH: 06.12.2022
REV NO: 00

SAHİFE NO : 4 / 4

GÖKÇE
Brülör